



ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ»

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ Tafline ФЛАНЦЕВЫЙ, СЕРИЯ TL21-CF-16D

П А С П О Р Т

TL21-CF-16D.013.ПС



Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза

Раздел 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- 1.1. Перед началом эксплуатации оборудования необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию.
- 1.2. Данный паспорт должен постоянно находиться с оборудованием.
- 1.3. При записи в паспорте не допускаются записи карандашом.
- 1.4. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом написана новая, которую заверяет ответственное за эксплуатацию оборудования лицо, с указанием его фамилии и должности.
- 1.5. При передаче оборудования на другое предприятие или другому владельцу итоговые суммирующие записи по его наработке заверяют печатью предприятия, передающего оборудование.

Раздел 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 2.1. Фильтры сетчатые фланцевые из нержавеющей стали предназначены для механической очистки жидкостей и газов от твёрдых частиц, таких как песок, ржавчина, окалина и другие
- 2.2. Также такие фильтры предназначены для установки перед оборудованием, чувствительным к механическим частицам, например перед регуляторами давления, температуры, электромагнитными клапанами и т. д.

Раздел 3. МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1. Монтаж

Перед установкой удалить пластиковые заглушки.

Фильтр на горизонтальном трубопроводе устанавливается в горизонтальном положении крышкой вниз. На горизонтальном паропроводе — крышкой вверх, чтобы избежать заполнения стакана фильтра конденсатом. Установка в вертикальном положении возможна только при направлении потока сверху вниз.

Направление потока среды должно совпадать со стрелкой на корпусе фильтра.

Фланцевые соединения следует затягивать равномерно в три или даже четыре прохода, последовательностью «крест-накрест».

При снижении фиксирующей нагрузки во фланцевом соединении из-за релаксации в прокладке или крепёже или в случаях, когда технологический процесс выраженно циклический по температуре или давлению, может понадобиться дополнительная подтяжка соединения через некоторое время после начала эксплуатации или, в особо сложных случаях, комплектация крепежа мощными тарельчатыми пружинными шайбами.

Важно: до начала монтажа необходимо осмотреть фильтр — при обнаружении повреждений, полученных в результате неправильной транспортировки или хранения, ввод фильтра в эксплуатацию без согласования с продавцом не допускается.

3.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Не превышать максимальные параметры давления и температуры, на которые рассчитан фильтр.

Снимая фильтр, проводя подтяжку фланцевых соединений, выкручивая дренажную пробку или снимая крышку, убедиться, что он не находится под давлением.

Не прикасаться к работающему фильтру — возможен нагрев поверхностей.

Использовать индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы, спецодежду) при работах с фильтром.

Запрещено производить любые виды работ по монтажу и техническому обслуживанию фильтра при наличии в системе давления и высокой температуры рабочей среды, снимать фильтр с трубопровода при наличии в нём рабочей среды, производить работы по устранению неисправностей при наличии в фильтре рабочей среды.

Раздел 4. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Фильтр сетчатый Tafline фланцевый, серия TL21-CF-16D
Обозначение изделия (артикул)	TL21-CF/015/16/НС/М+Г TL21-CF/020/16/НС/М+Г TL21-CF/025/16/НС/М+Г TL21-CF/032/16/НС/М+Г TL21-CF/040/16/НС/М+Г TL21-CF/050/16/НС/М+Г TL21-CF/065/16/НС/М+Г TL21-CF/080/16/НС/М+Г TL21-CF/100/16/НС/М+Г
Документ на изготовление и поставку	-
Изготовитель (поставщик), адрес	ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ», г. Москва, улица Ленинская слобода, дом 19, помещение 37/4
Заводской номер изделия	-
Дата изготовления (поставки)	-
Назначение	для механической очистки жидкостей и газов от твёрдых частиц

Раздел 5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


5.1 Технические характеристики

Наименование параметра		Значение
Рабочая среда		Вода, нефть, газ
Номинальный диаметр*, DN, мм		15-100
Номинальное давление, PN		16
Тип присоединения к трубопроводу		Фланцевое
Температура рабочей среды t, °C		До плюс 250
Тестовое давление, МПа (бар)		16
Показатели надежности		10
	списания), циклов (часов), не	-
безопасности (назначенные показатели)	Назначенный срок службы, лет	10
	Назначенный ресурс, циклов	-

5.2 Материальное исполнение

5.2.1 Материалы арматуры:

№	Деталь	Марка материала/аналог материала
1	Корпус	SS304F
2	Сетка	SS304F
3	Уплотнительная прокладка	SS304F+рафит
4	Крышка	SS304F
5	Заглушка	SS304F
6	Шайба	SS304F
7	Болт	SS304F

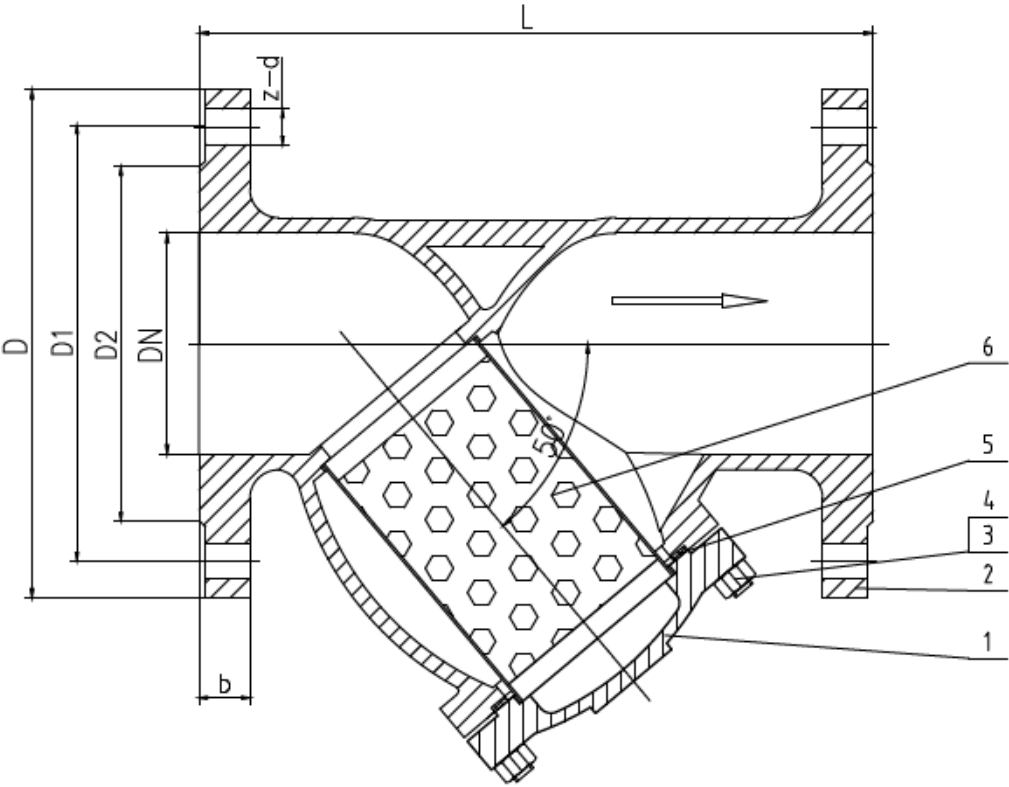

5.2.2 Габаритные размеры

Артикул PN16	DN	L+-2	D+-2	D1	D2	b+-2	Z-Ød
TL21-CF/015/16/НС/М+Г	15	130	95	65	45	14	4-14
TL21-CF/020/16/НС/М+Г	20	140	105	75	58	14	4-14
TL21-CF/025/16/НС/М+Г	25	150	115	85	68	14	4-14
TL21-CF/032/16/НС/М+Г	32	165	140	100	78	15	4-18
TL21-CF/040/16/НС/М+Г	40	200	150	110	88	15	4-18
TL21-CF/050/16/НС/М+Г	50	220	165	125	102	16	4-18
TL21-CF/065/16/НС/М+Г	65	250	185	145	122	16	8-18
TL21-CF/080/16/НС/М+Г	80	285	200	160	138	17	8-18
TL21-CF/100/16/НС/М+Г	100	320	220	180	158	18	8-18

Раздел 6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

6.1 В комплект поставки входят:

Фильтр сетчатый фланцевый Tafline из нержавеющей стали, серия TL21-CF-16D

(наименование изделия)

- Паспорт TL21-CF-16D.013.ПС;
- Руководство по эксплуатации;
- Декларация о соответствии.

Раздел 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

7.1.ООО «ТСК ИНЖПРОМСНАБ» гарантирует, что фильтр будет работать в соответствии с проектными показателями при условии соблюдения заказчиком требований эксплуатационной документации.

7.2.Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

7.3.Указанные параметры действительны при соблюдении правил эксплуатации.

7.4.Гарантийный срок на фильтры, находившееся в гарантийном ремонте, увеличивается на срок ремонта. Срок ремонта исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков оборудования, до дня выдачи его по окончании ремонта.

7.5.Для подтверждения покупки оборудования в случае гарантийного ремонта или при предъявлении иных, предусмотренных законом требований, необходимо иметь полностью заполненный гарантийный талон или сервисный протокол, в том случае, если оборудование уже подвергалось ремонту.

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

8.1.Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) производится в порядке, установленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (в редакции от 01.01.2015), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (в редакции от 01.02.2015г) «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции от 01.01.2015), а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

Раздел 9. КОНСЕРВАЦИЯ

Дата	Наименование работы	Срок действия, месяц	Должность, фамилия и подпись

Раздел 10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

10.1.Хранение и транспортировка должна осуществляться без ударных нагрузок при температуре: -40...+65 °С. Изделие должно храниться в незагрязненном помещении и быть защищено от воздействия атмосферных осадков.

10.2.Не допускается попадание посторонних предметов внутрь или падений фильтра сетчатого фланцевого.

10.3.При транспортировке корпус фильтра сетчатого фланцевого должен быть защищены от повреждений

Раздел 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Фильтр сетчатый Tafline фланцевый, серия TL21-CF-16D

(наименование изделия)

изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК

М.П.

(должность)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

(наименование товара)			
№	Н/Н	Кол-во. шт	Примечание
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
НАЗВАНИЕ И АДРЕС ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ			

Дата продажи:

ФИО/Подпись продавца:

Штамп или печать
торгующей организации

Подпись покупателя:

Гарантийный срок службы 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.